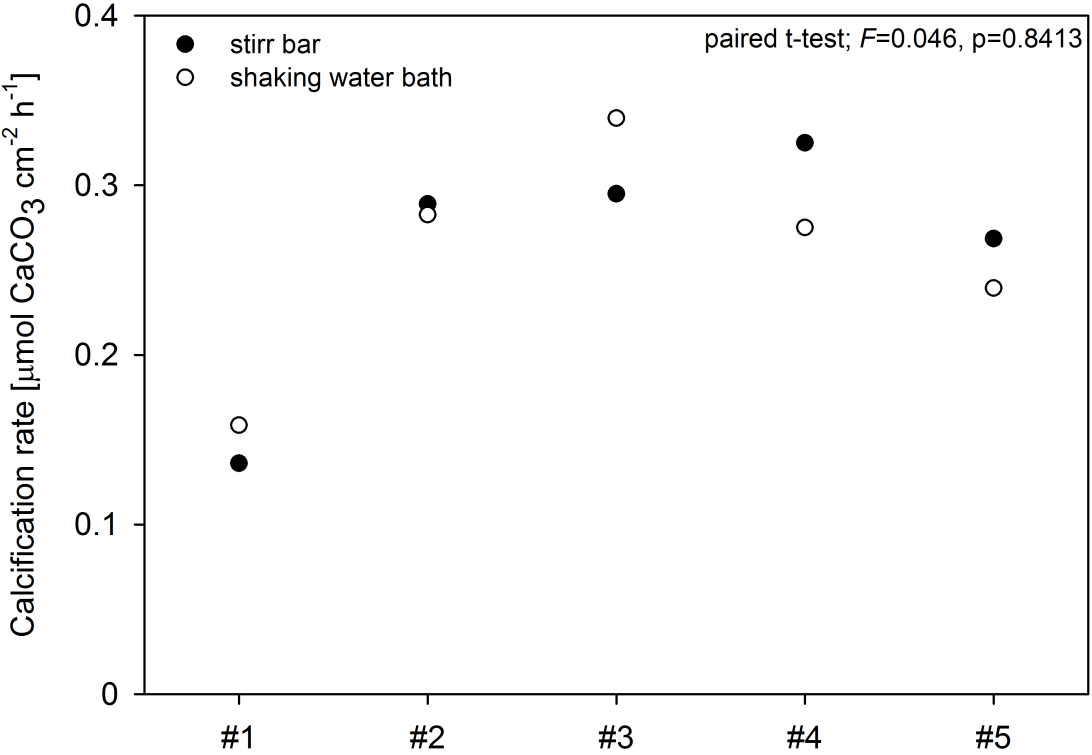
stirr bar
shaking water bath
paired t-test; F=0.046, p=0.8413
Calcification rate [µmol CaCO3 cm-2 h-1]
0.4
0.3
0.2
0.1
0
#1
#2
#3
#4
#5