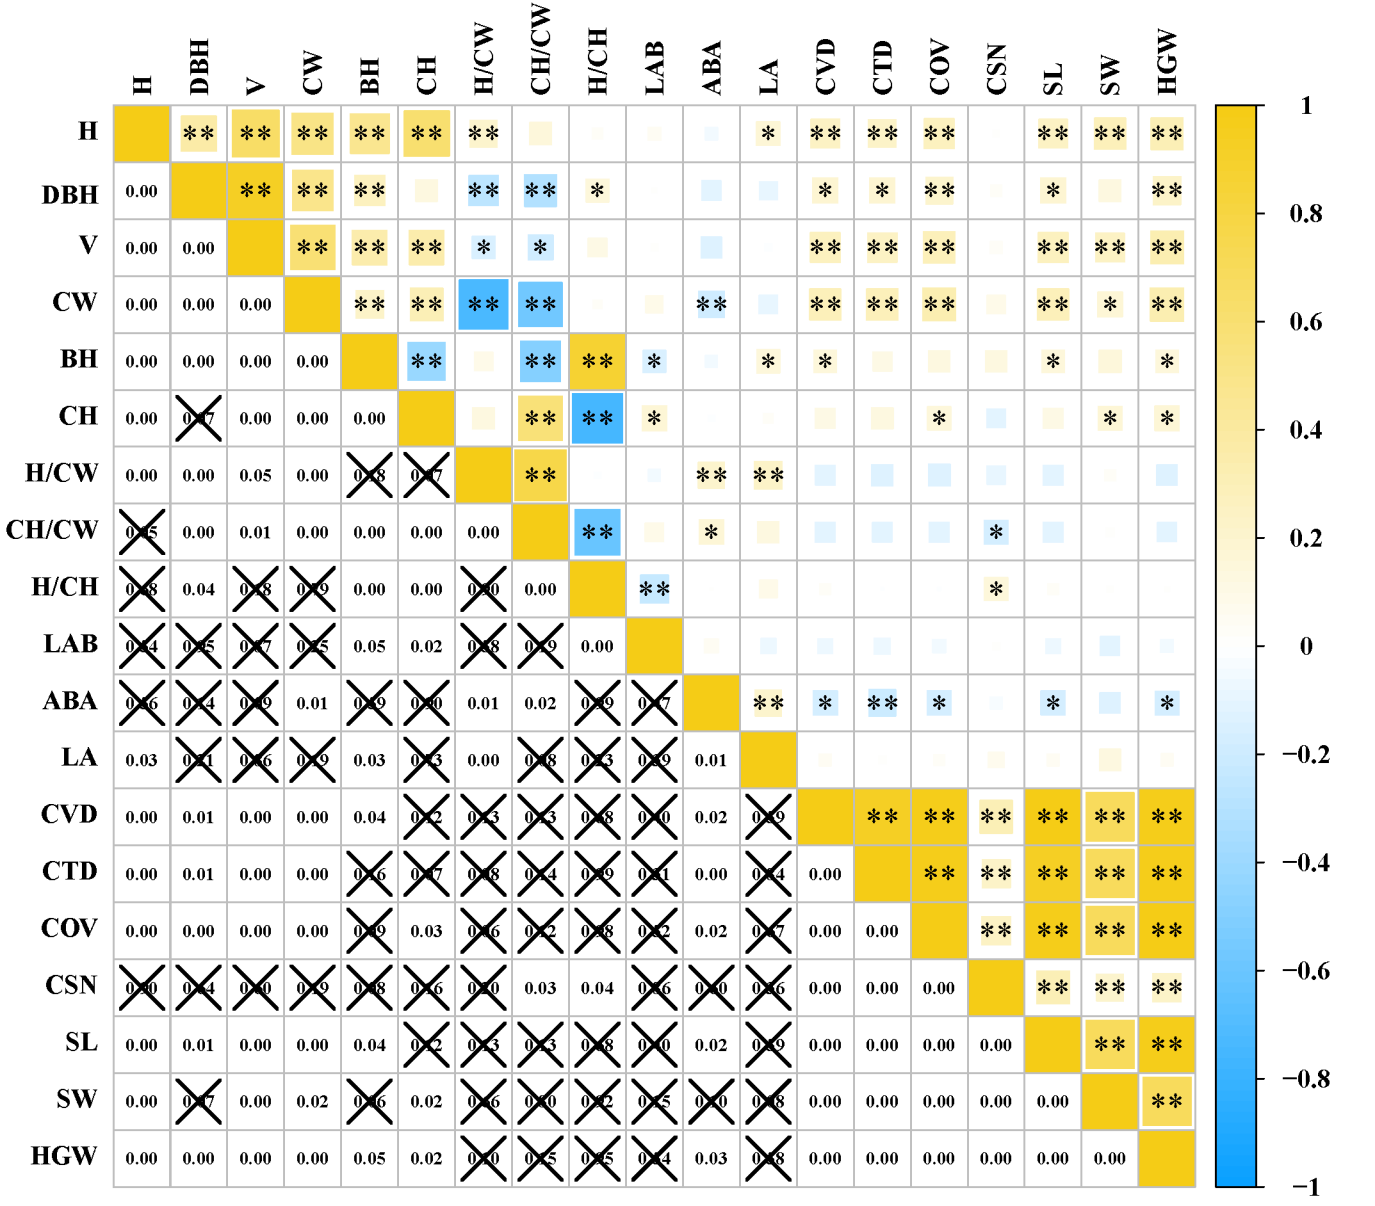
H DBH V CW BH CH H/CW CH/CW H/CH LAB ABA LA CVD CTD COV CSN SL SW HGW
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 −0.2 −0.4 −0.6 −0.8 −1